




POHLED NA STAVEBNÍ OTVOR

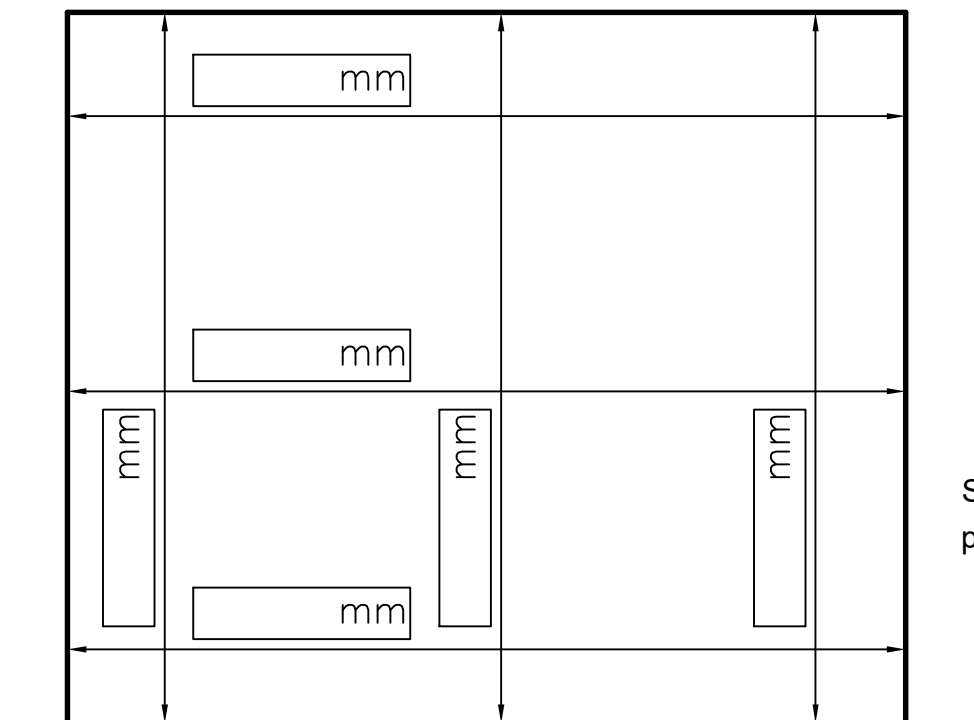


SVISLÝ ŘEZ - KOTVENÍ SCHRÁNKY

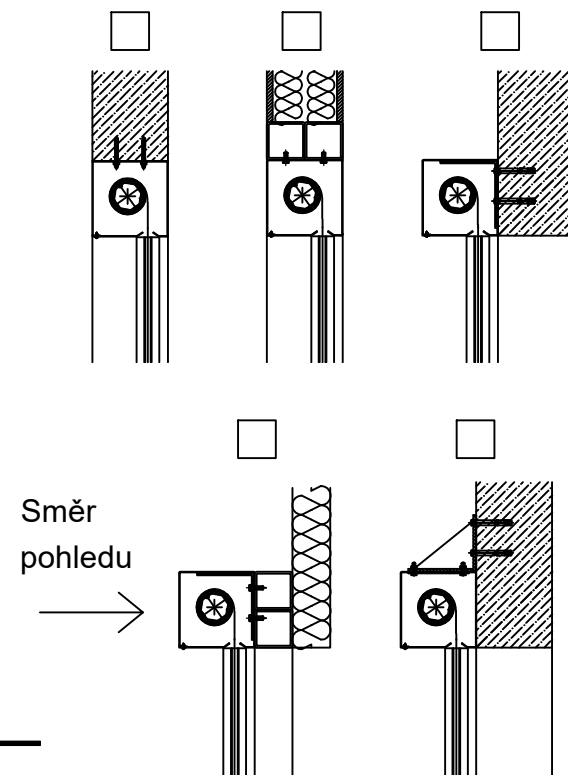

VODOROVNÝ ŘEZ - KOTVENÍ VODÍCÍCH PROFILŮ

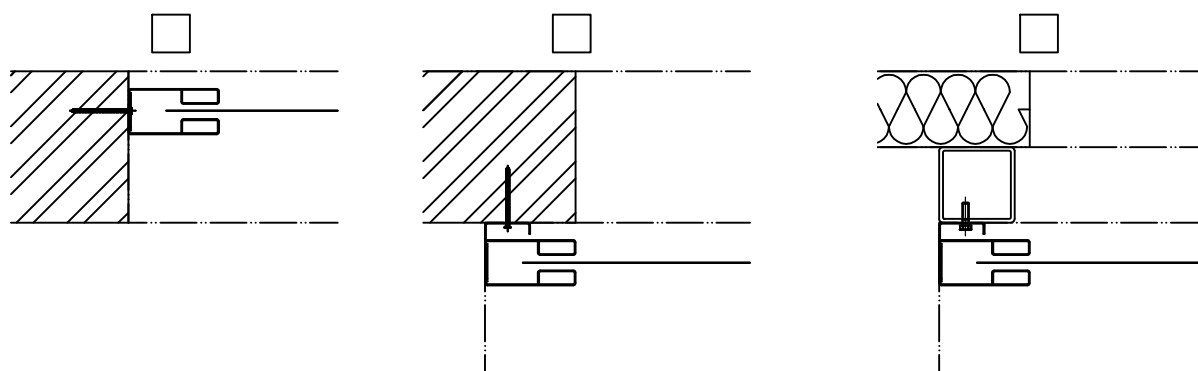

VÝVOD VODY (POUZE PRO POŽÁRNÍ ODOLNOST EI)

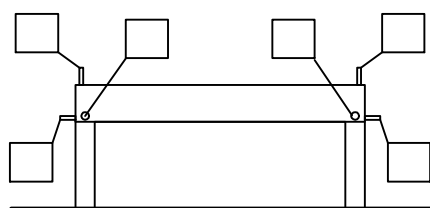

DOSEDACÍ PLOCHA ZÁVAŽÍ



Název a číslo zakázky
Množství
Zaměřil (jméno, tel. číslo)
Požární odolnost
EPS
Detektor kouře (2 ks)
Detektor tepla (2 ks)
RAL / FeZn
Pozice motoru

ks

*Společnost FK servis nezodpovídá za chyby vzniklé chybným zaměřením objednatele.

FK SERVIS FK servis s.r.o. Přemyslova 745 273 06 Kladno - Libušín Česká Republika		Tel.: +420 312 672 900 e-mail: fkservis@fkservis.cz http://www.fkservis.cz	Datum: 16.5.2023 Počet listů: 1 Měřítka:
Výkres č. 1.5 Verze: 02	Název: Roletový požární uzávěr FK ROLL EW/EI Zaměřovací výkres Dostupný na: https://fkservis.cz/fk-roll-zamerovaci-vykres		Kreslil: Ing. Radek Lassig Schválil: Bc. František Kregl